

Gemeinde Thurnen

Massnahmen  
Bühlstrasse

3. Ausführungsstufe  
Situation 1:200


Projekt

Erstausgabe	24.01.2024			
Index	Aenderung / Bemerkungen	Datum	PL	Visum SV
Plan Nr.	182.390-P-4	<b>WA-TEC AG</b> Ingenieurunternehmung für Wassertechnik C.F.L. Löhnerstr. 29 Tel. 033/336 60 91		
Grösse:	84 / 60	<b>THUN</b> 3645 Gwatt-Thun		
Gez.	mw			

Legende

	bestehend	neu	aufheben
<b>Wasserversorgung</b>			
Hauptleitung			
Hausanschlussleitung			
Schieber			
Hydrant			
<b>Abwasserentsorgung (Schmutzwasser)</b>			
Hauptleitung			
Hausanschlussleitung			
Kontrollschacht			
Punktuelle Massnahmen			
<b>Abwasserentsorgung (Sauberes Wasser)</b>			
Hauptleitung			
Hausanschlussleitung			
Kontrollschacht			
Einlaufschacht (Strassenentwässerung)			
<b>Fremdleitungen</b>			
BKW Energie AG			
Swisscom AG			
UPC GmbH			
Kabelschächte (eckig / rund)			
Verteilekabine			
Kandelaber			

Vorbereitete Leitungsanschlüsse sind immer mit Endkappen zu versehen.  
Bestehende und ausser Betrieb zu nehmende Entwässerungsleitungen sind zwingend wasserdicht zu verschliessen (bei Rohrschnitt und/oder Schachteinführungen).  
Grabenprofile und Schachtbauwerke gemäss Detailangaben /-pläne  
Etappen sind unter der Berücksichtigung der Hauszufahrten / -zugänge zu erstellen..

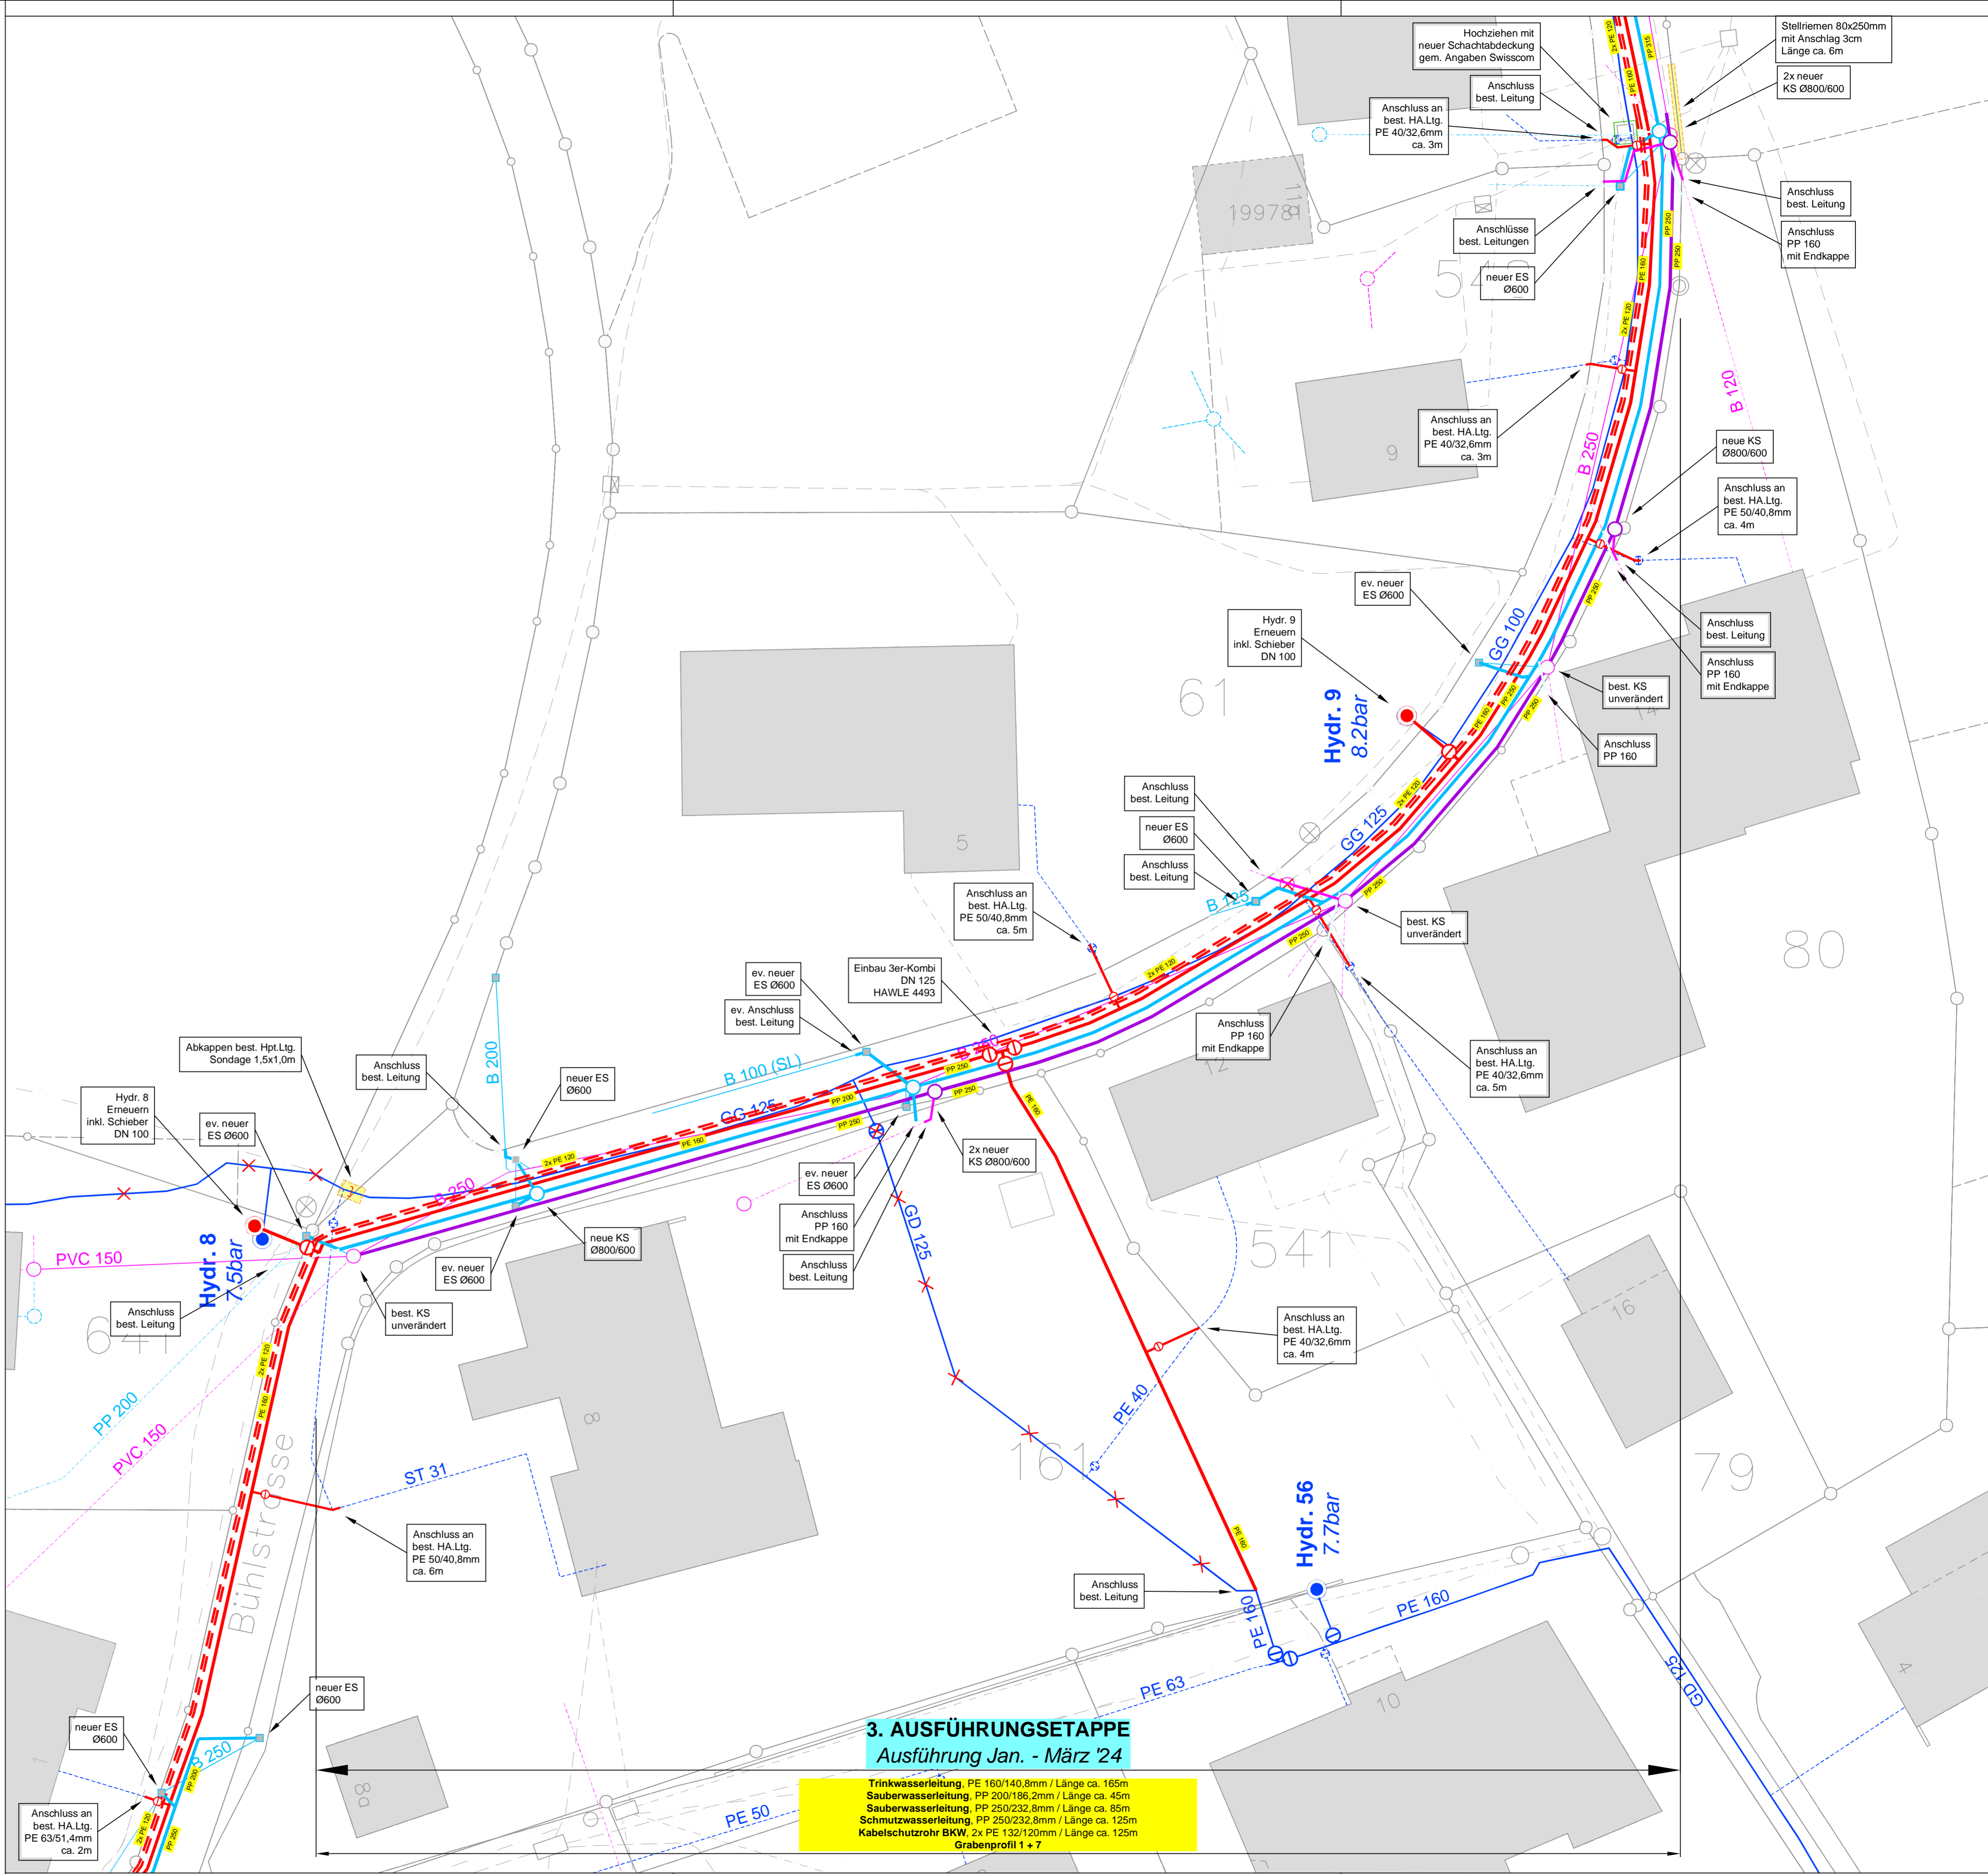

**3. AUSFÜHRUNGSSTUFE**  
Ausführung Jan. - März '24  
Trinkwasserleitung, PE 160/140,8mm / Länge ca. 165m  
Sauberes Wasserleitung, PP 200/186,2mm / Länge ca. 45m  
Sauberes Wasserleitung, PP 250/232,8mm / Länge ca. 85m  
Schmutzwasserleitung, PP 250/232,8mm / Länge ca. 125m  
Kabelschutzhohr BKW, 2x PE 132/120mm / Länge ca. 125m  
Grabenprofil 1+7